



LIMANOWSKIEGO 4/5



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor nadzoru
w branży elektrycznej
Marek Kozłowski
ul. 20 Stycznia 100

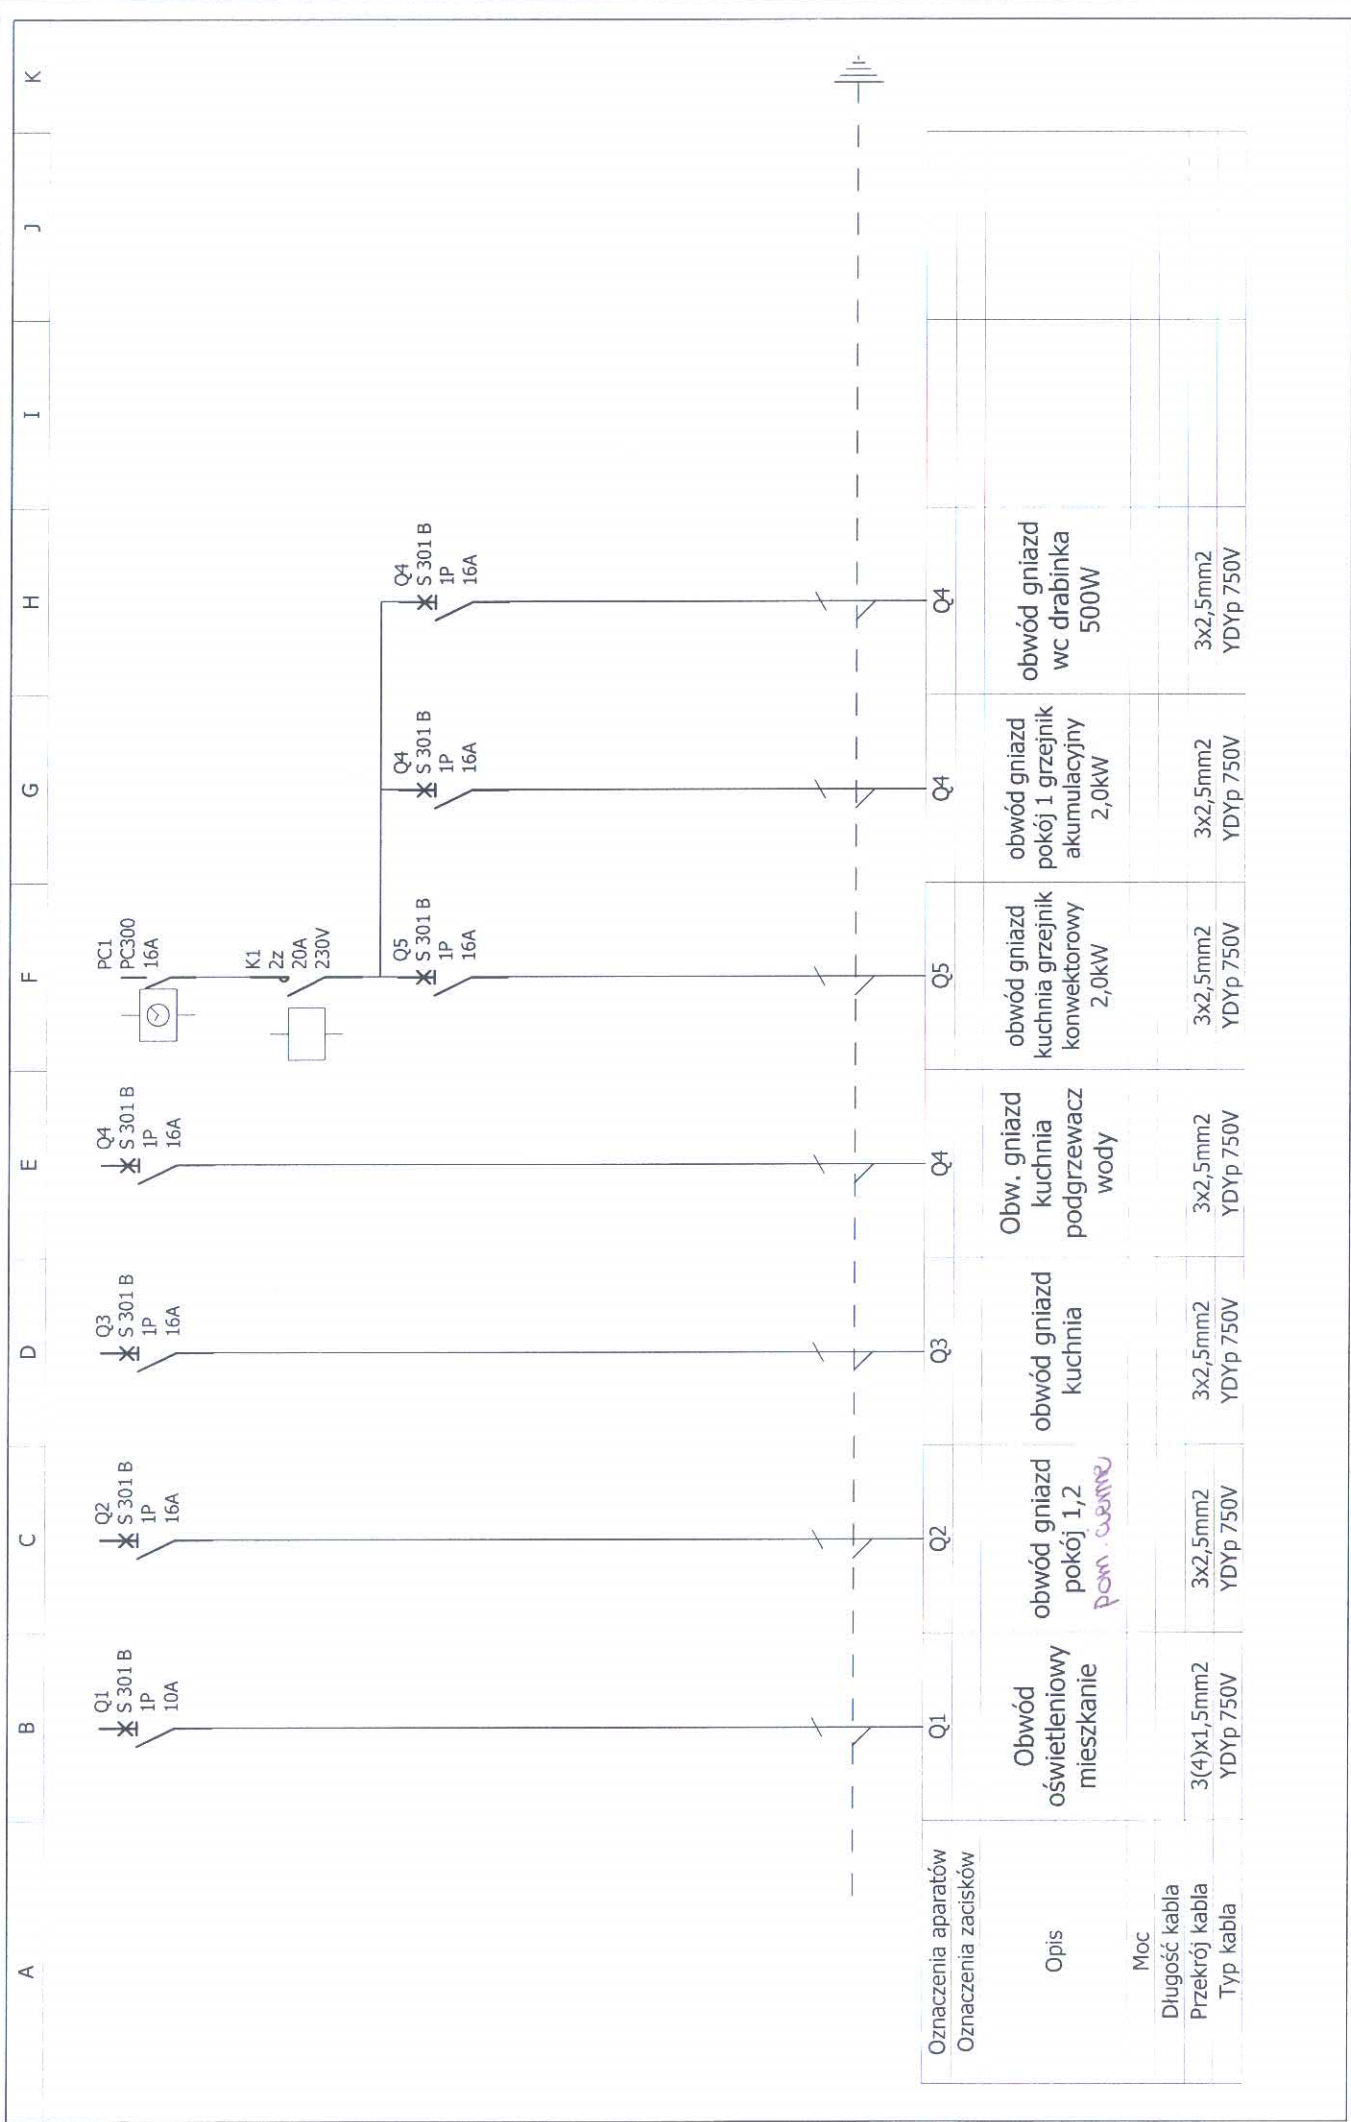

LIMANOWSKIEGO4M5

Rozdzielnia RN 12mod istn.

Nr. projektu:	C	F
Nr. rysunku:	B	E
Data:	A	D

Autor: Maja Kupańska
Nr. akusza: 1 / 1