


Schemat strukturalny tablicy TM 230 V 50 Hz

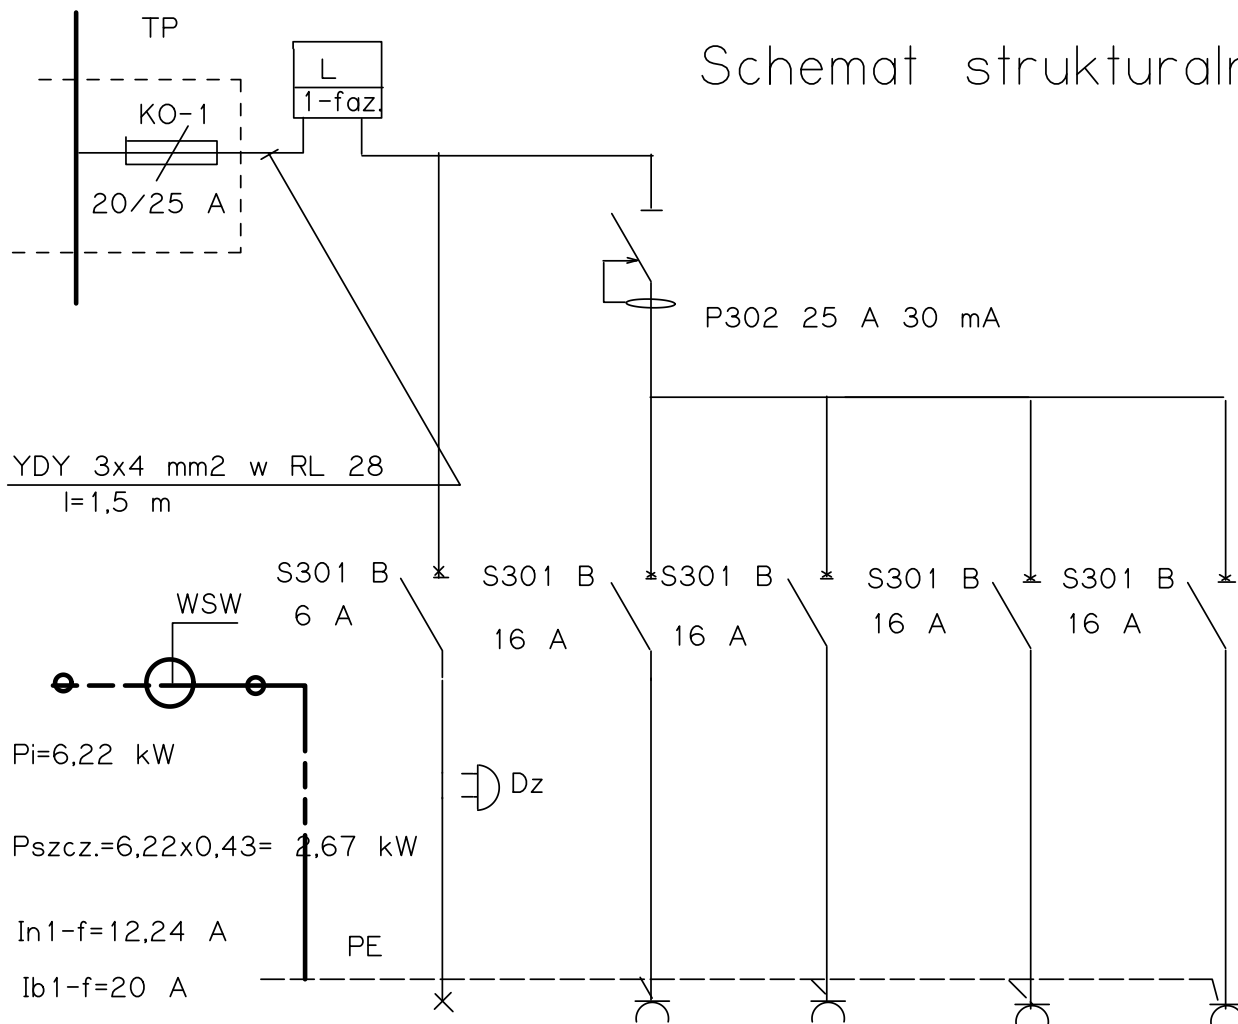

Nr obwodu		1	2	3	4	5				
Opis aparatów	Licznik	Oswiētl. dzwonek	pralka* łazienka	gn. wtyk. kuchnia	pokój pokój	kuchnia bojler				
Moc		0,42	2,00	1,80	1,80	1,50				
Przechr. przew.		3,4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2				
Typ przewodu		YDYp450/750V	---	---	---	---				

UWAGI

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; stosować materiały i osprzęt dopuszczone do obrotu i posiadające aprobaty techniczne

Dotyczy

TM

Adres

Krasinskiego 17/1

Nr rys.

2