



KRZYWOUSTEGO 65/25

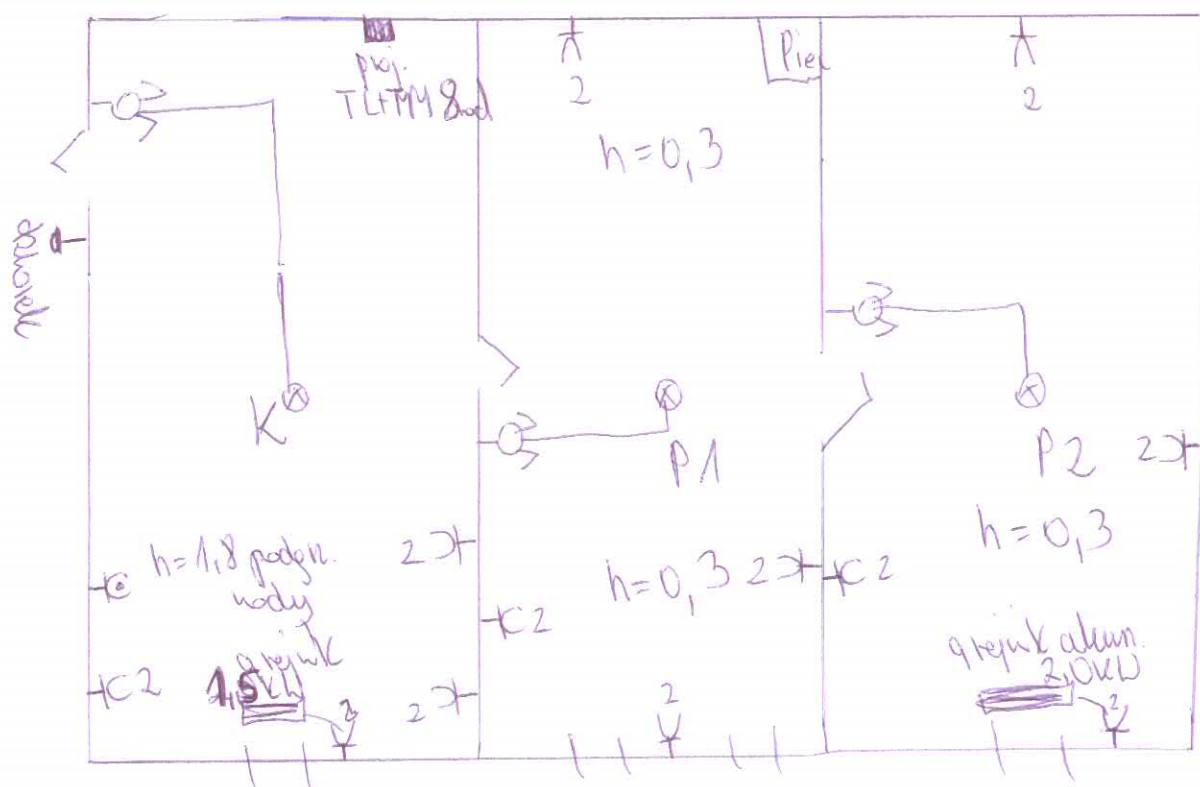

1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor nadzoru
w branży elektrycznej
Maja Kupińska
bud. ZAP 0099/OWOE/0*



KRZYWOUSTEGO 65M25 Rozdzielnia RN 8 IP 20 n/t		Nr. projektu:		C	F	
		Nr. rysunku:		B	E	
		Data:		A	D	
		Autor:		Maja KUPIŃSKA		Nr. akurusa:
						1 / 1