
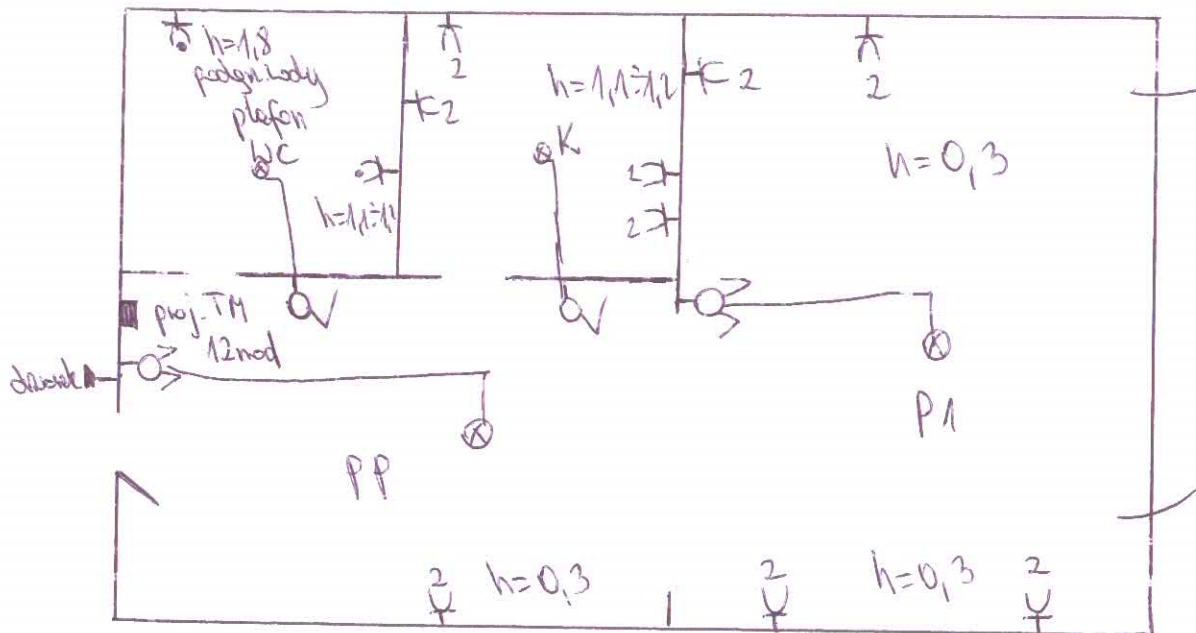


WYSZYŃSKIEGO 26/12



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor Nadzoru
w branży elektrycznej
Maja Wybińska
tel. 74 669 00 00

[illegible]

11/18/2018

Nr. projektu:

Nr. rýsunku:

Data:

WYSZYNSKIEGO 26M12

Rozdzielnia RN12IP 20 n/t

C. $\frac{1}{2} \sin 2\theta$

B *Dieci*

Autor:

Maia Kupińska

Nr. akusza:

111