



NARUTOWICZA 2/7

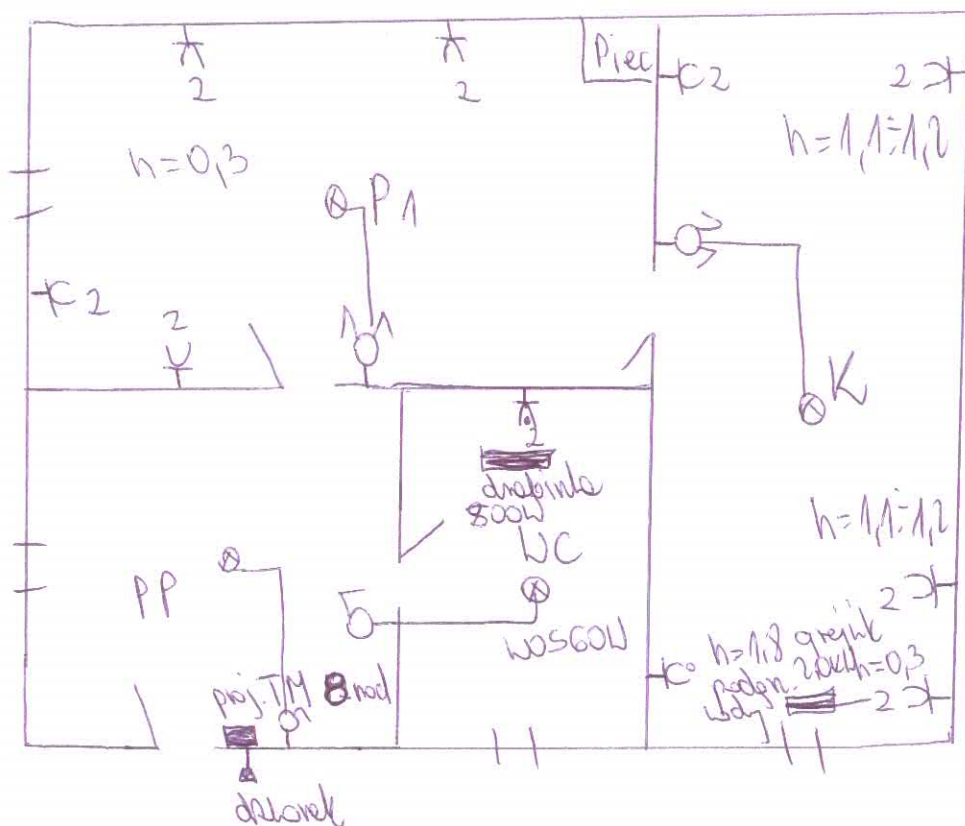

1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor nadzoru
w branży elektrycznej
Maja Kozłowska
ZAPISZ SIĘ



NARUTOWICZA 2M7			
Rozdzielnia RN 8 IP 20 n/t			
Nr. projektu:	C	F	
Nr. rysunku:	B	E	
Data:	A	D	
Autor:		Maja Kupińska	Nr. akusza:
			1 / 1