


Schemat strukturalny tablicy TM 230 V 50 Hz

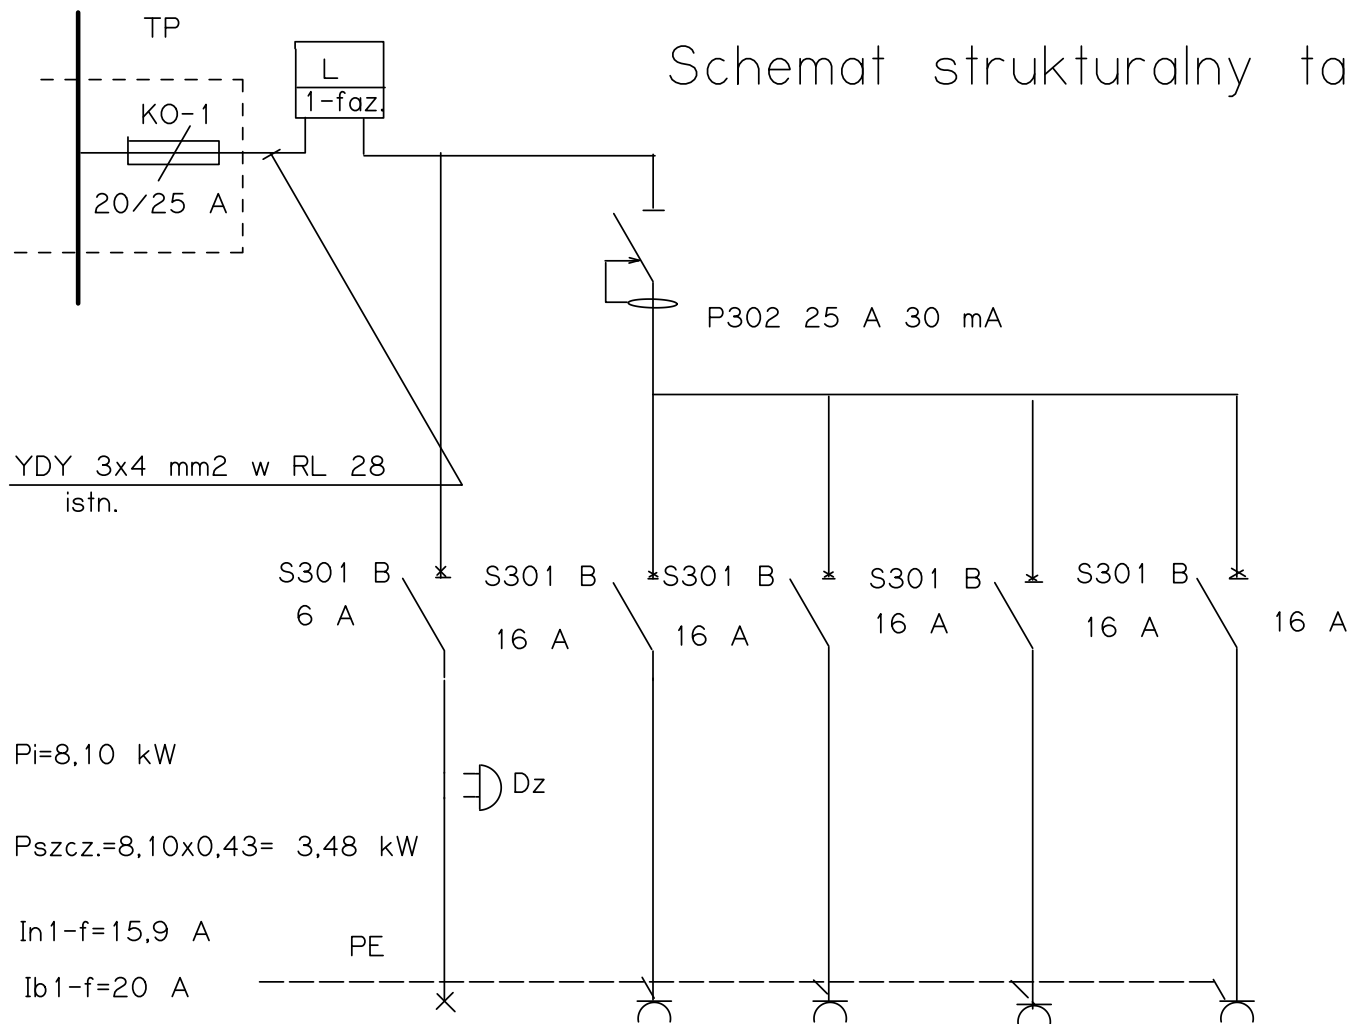

Nr obwodu		1	2	3	4	5			
Opis aparatów	Licznik	Oswi. dzwonek	kuchnia*	pralka*	pralka*	gn. wtyk. pokój			
Moc		0,30	2,50	1,50	2,00	1,80			
Przekr. przew.		3,4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2			
Typ przewodu		YDYp450/750V	---	---	---	---			

UWAGI	Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; stosować materiały i osprzęt dopuszczone do obrotu i posiadające aprobaty techniczne	Dotyczy	TM	Adres	Bazarowa 1c/6
				Nr rys.	2