



WYZWOLENIA 35/38

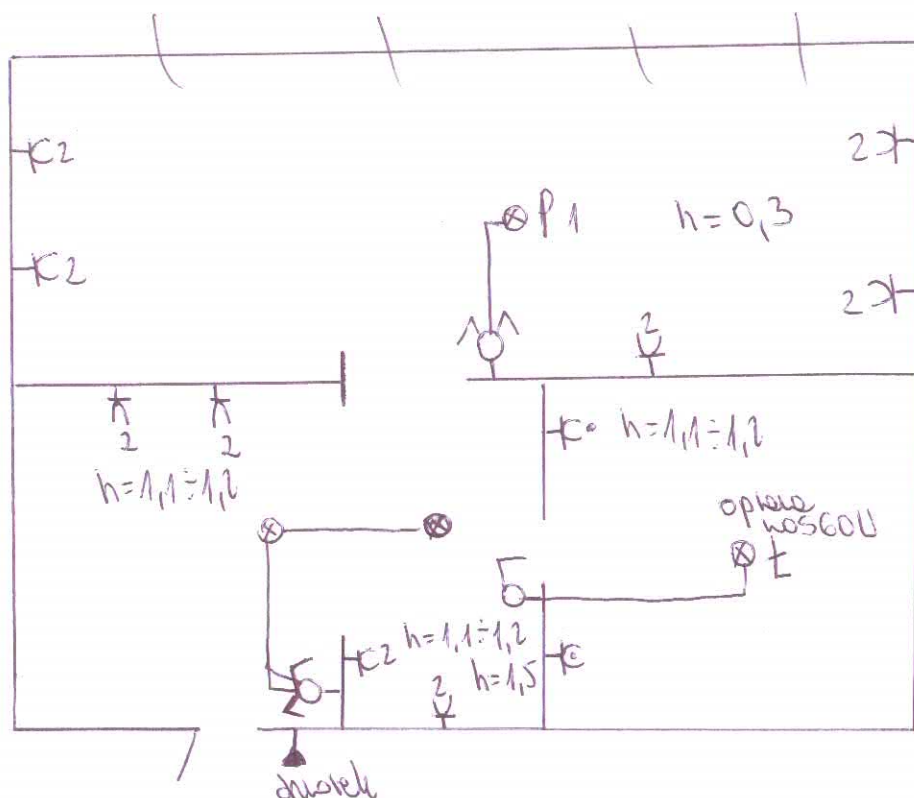

1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Instytut Techniczny
w branży elektrycznej
Maja Kuczyńska
tel. 74 100 00 00



Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	
Oznaczenia zacisków							
Opis	obwód oświetleniowy mieszkanie	obwód gniazd pokój	obwód gniazd kuchnia	obwód gniazd kuchnia	obwód gniazd łazienka	obwód gniazd łazienka pralka	
Moc							
Długość kabla	3(4)x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	
Przekrój kabla	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	
Typ kabla							