
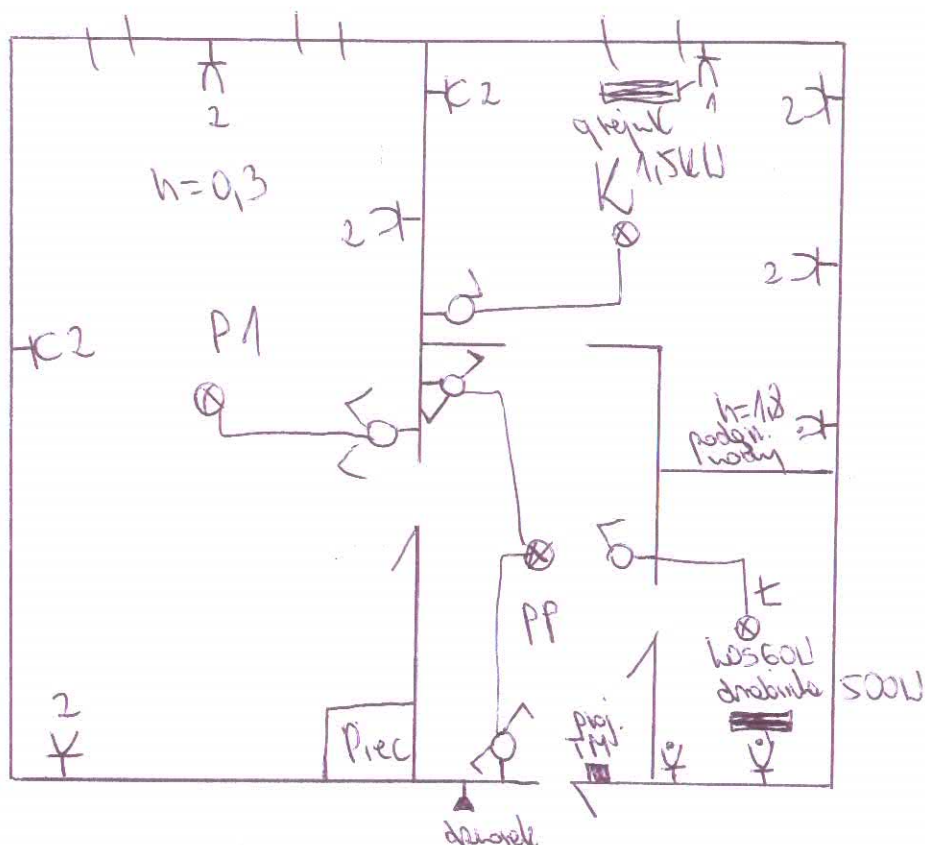


KASZUBSKA 38/13

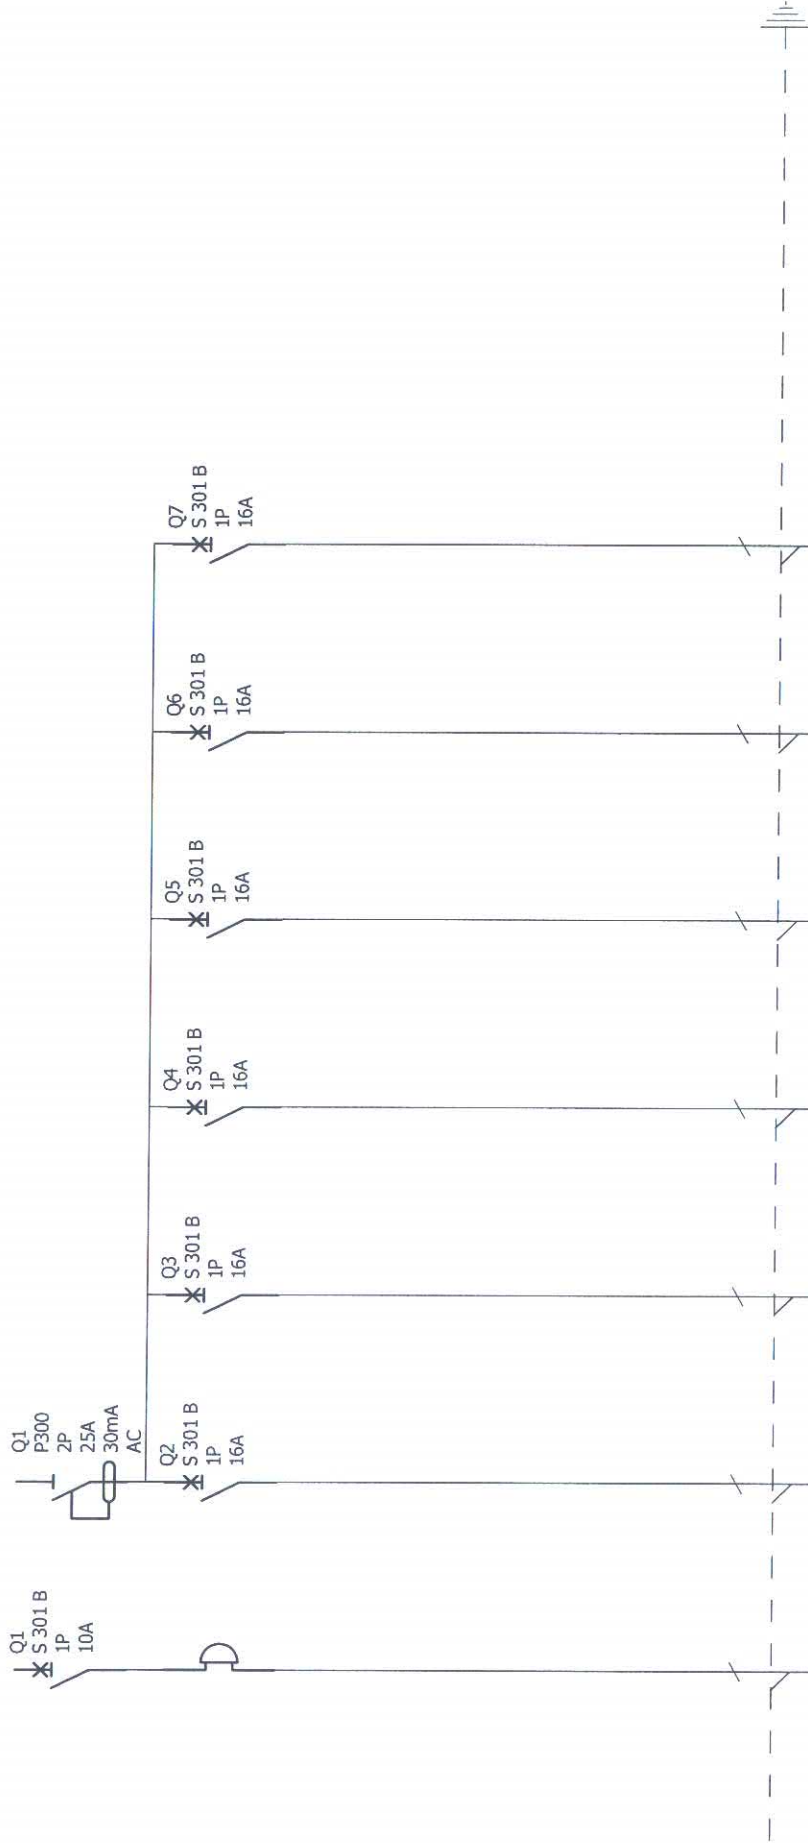

1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor nadzoru
w branży elektrycznej
Maja Kłapińska
2024.09.02/02/02/02

[illegible]

KASZUBSKA 38M13

Rozdzielnia RN 12 IP 20 n/t

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

Autor:

Nr. akusza:

1/1

4

三

D

之

Maja Kupińska

Nr. akusza:

1/1