


ŻUPAŃSKIEGO 8/6

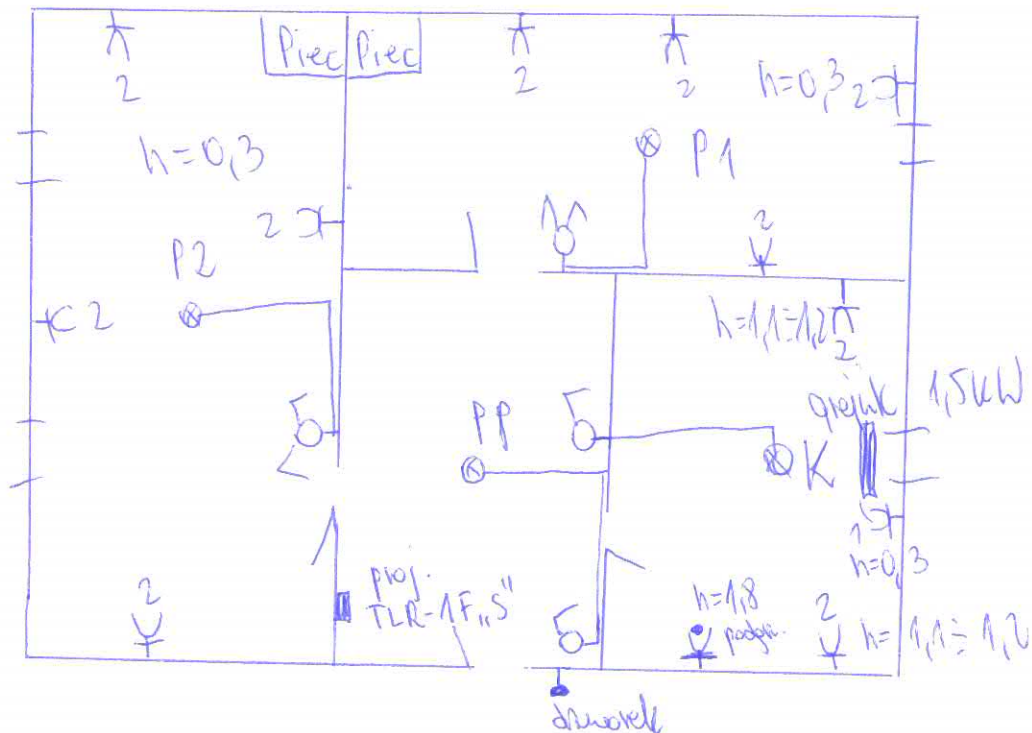

1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników , wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspktor Bud. i
w branzy elektrycznej

Maja Kapińska

nr bud. ZAPISANIE

A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										
K										

Oznaczenia aparatów	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Oznaczenia zacisków					
Opis	obwód oświetleniowy	obwód gniazd kuchnia podgrzewacz wody	obwód gniazd P1, P2	obwód gniazd kuchnia	OBWÓD Gniazd Kuchnia GRZEJNIK
Moc					
Długość kabla					
Przekrój kabla	3x1,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²
Typ kabla	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V	YDYp 750V

ZUPANSKIEGO 8M6

TLR-1FNA "S"

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

Niemiezyńska 6m13

C

B

A

F

E

D

Autor:

Nr. akusza:

MAJAKUPIŃSKA

1 / 1