


# NIEDZIAŁKOWSKIEGO 22/27

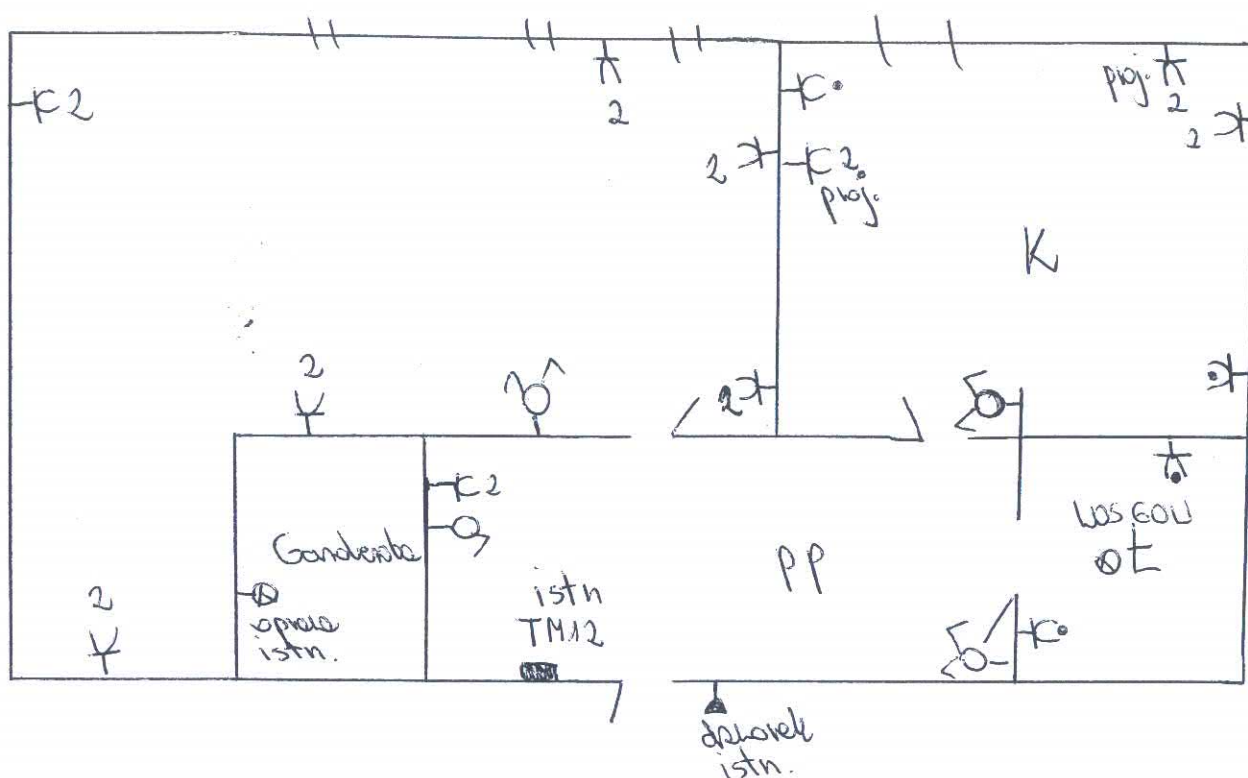

1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

8. Instalacje w pp, p, k, t - istn. wymienione  
osprzęt  
9. Do kuchni dwa obwody nowo zober.  
S 181 B 16 - 2 szt (2 obwody nowo)

Wytyczne nadzoru  
w branży elektrycznej  
Maja Kurkowska  
100%OWO/ENP

