



# SŁOWACKIEGO 10/26

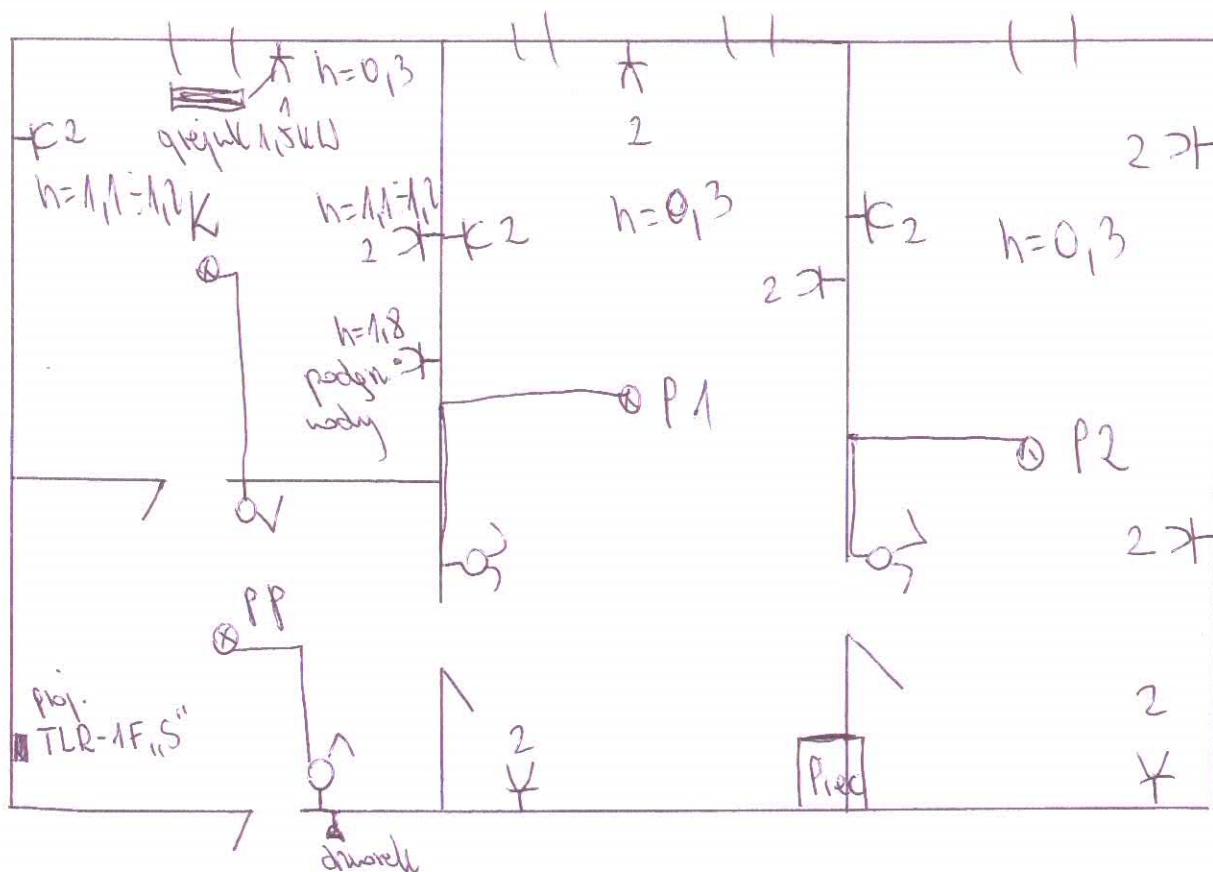

1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor nadzoru  
w branży elektrycznej  
Maja Kubińska  
tel. 71 73 10 00 00



SLOWACKIEGO 10M26		Nr. projektu:		Niemierzyńska 6m13		Czy projekt jest zgodny z warunkami technicznymi?		F	
TLR-1F NA "S"		Nr. rysunku:				B		E	
		Data:				A		D	
		Autor:		MAJAKUPIŃSKA		Nr. akurusa:		1 / 1	