
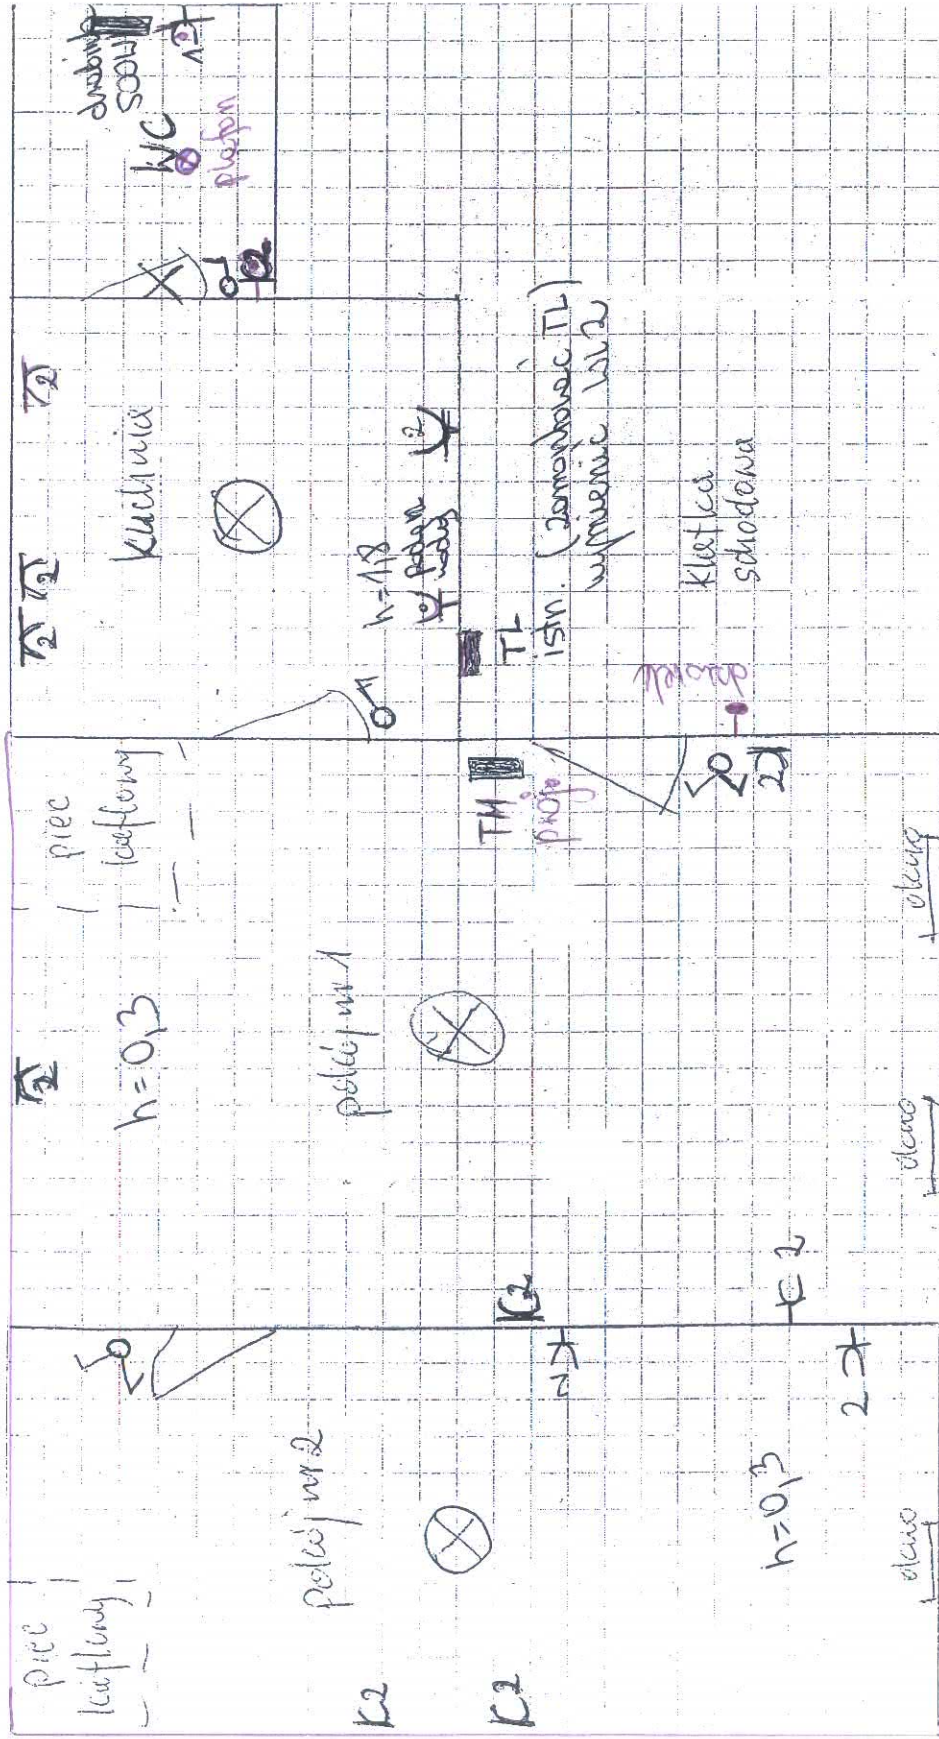


# DK21MATEY 19/15



1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umiejscowienie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników, wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi

Inspektor Nadzoru  
w branży elektrycznej  
Maja Kłapińska  
12.12.2015

[illegible]

DRZYMALY14M13

## Rozdzielnia RN 12 IP 20 n/t

Nr. projekta:		C		F
Nr. rysunku:		B		E
		A		D
Data:		Maja Kupińska		Nr. akusza: 1 / 1