



# EMILII PLATER 12/1

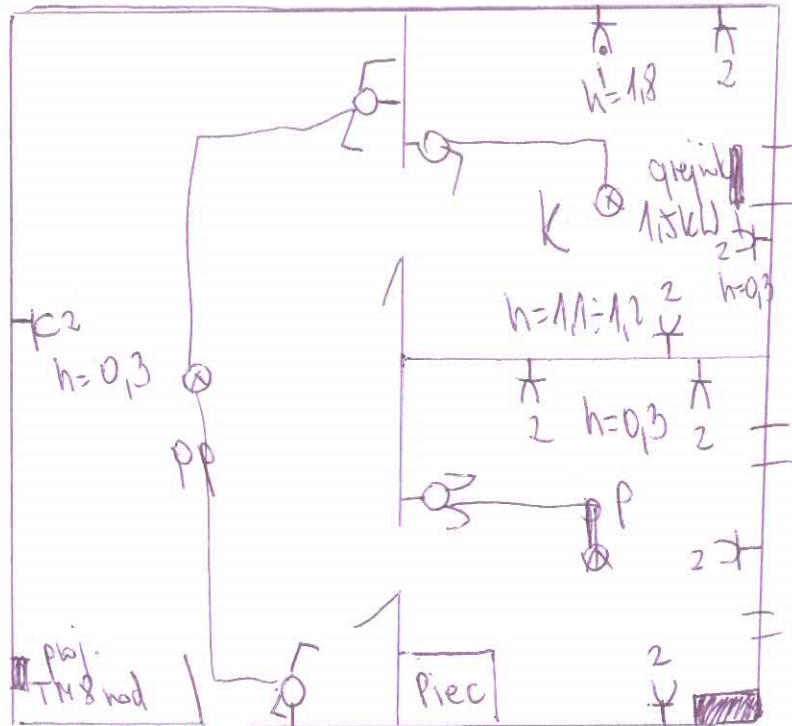

1. Instalację przed zakryciem zgłosić do odbioru
2. Dostarczyć certyfikaty i atesty wbudowanych materiałów
3. Prace winna wykonywać osoba (y) z odpowiednimi kwalifikacjami
4. Energię elektryczną na czas remontu wykupić w ENEA
5. W dniu odbioru lokalu dostarczyć protokoły pomiarów elektrycznych
6. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364 oraz N SEP 002 i 004
7. Umieszczenie gniazd i wyłączników może ulec zmianie, gniazda dostosować do usytuowania odbiorników , wyłączniki montować od strony otwieranych drzwi
8. Tablice licznikowe w lokalu montować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ENEA

*Handwritten signature*



Oznaczenia aparatów  
Oznaczenia zacisków

Opis

Moc

Długość kabla

Przekrój kabla

Typ kabla

E. PLATER 12/1		1		C		F	
TM n/t8 modu³owa		Nr. projektu:		B		E	
		Nr. rysunku:		A		D	
		Data:		Autor:		Maja Kupańska	
						Nr. akusza:	
						1 / 1	