



WIDOK RG

licznik SEC	licznik ADM
ZAB. M10a ADM SEC	ZAB. WLZ K03 50A
TABLICA ADM	WY?. G?. DILOS 160A

KLATKA PIŁSUDSKIEGO 19 OFICyna

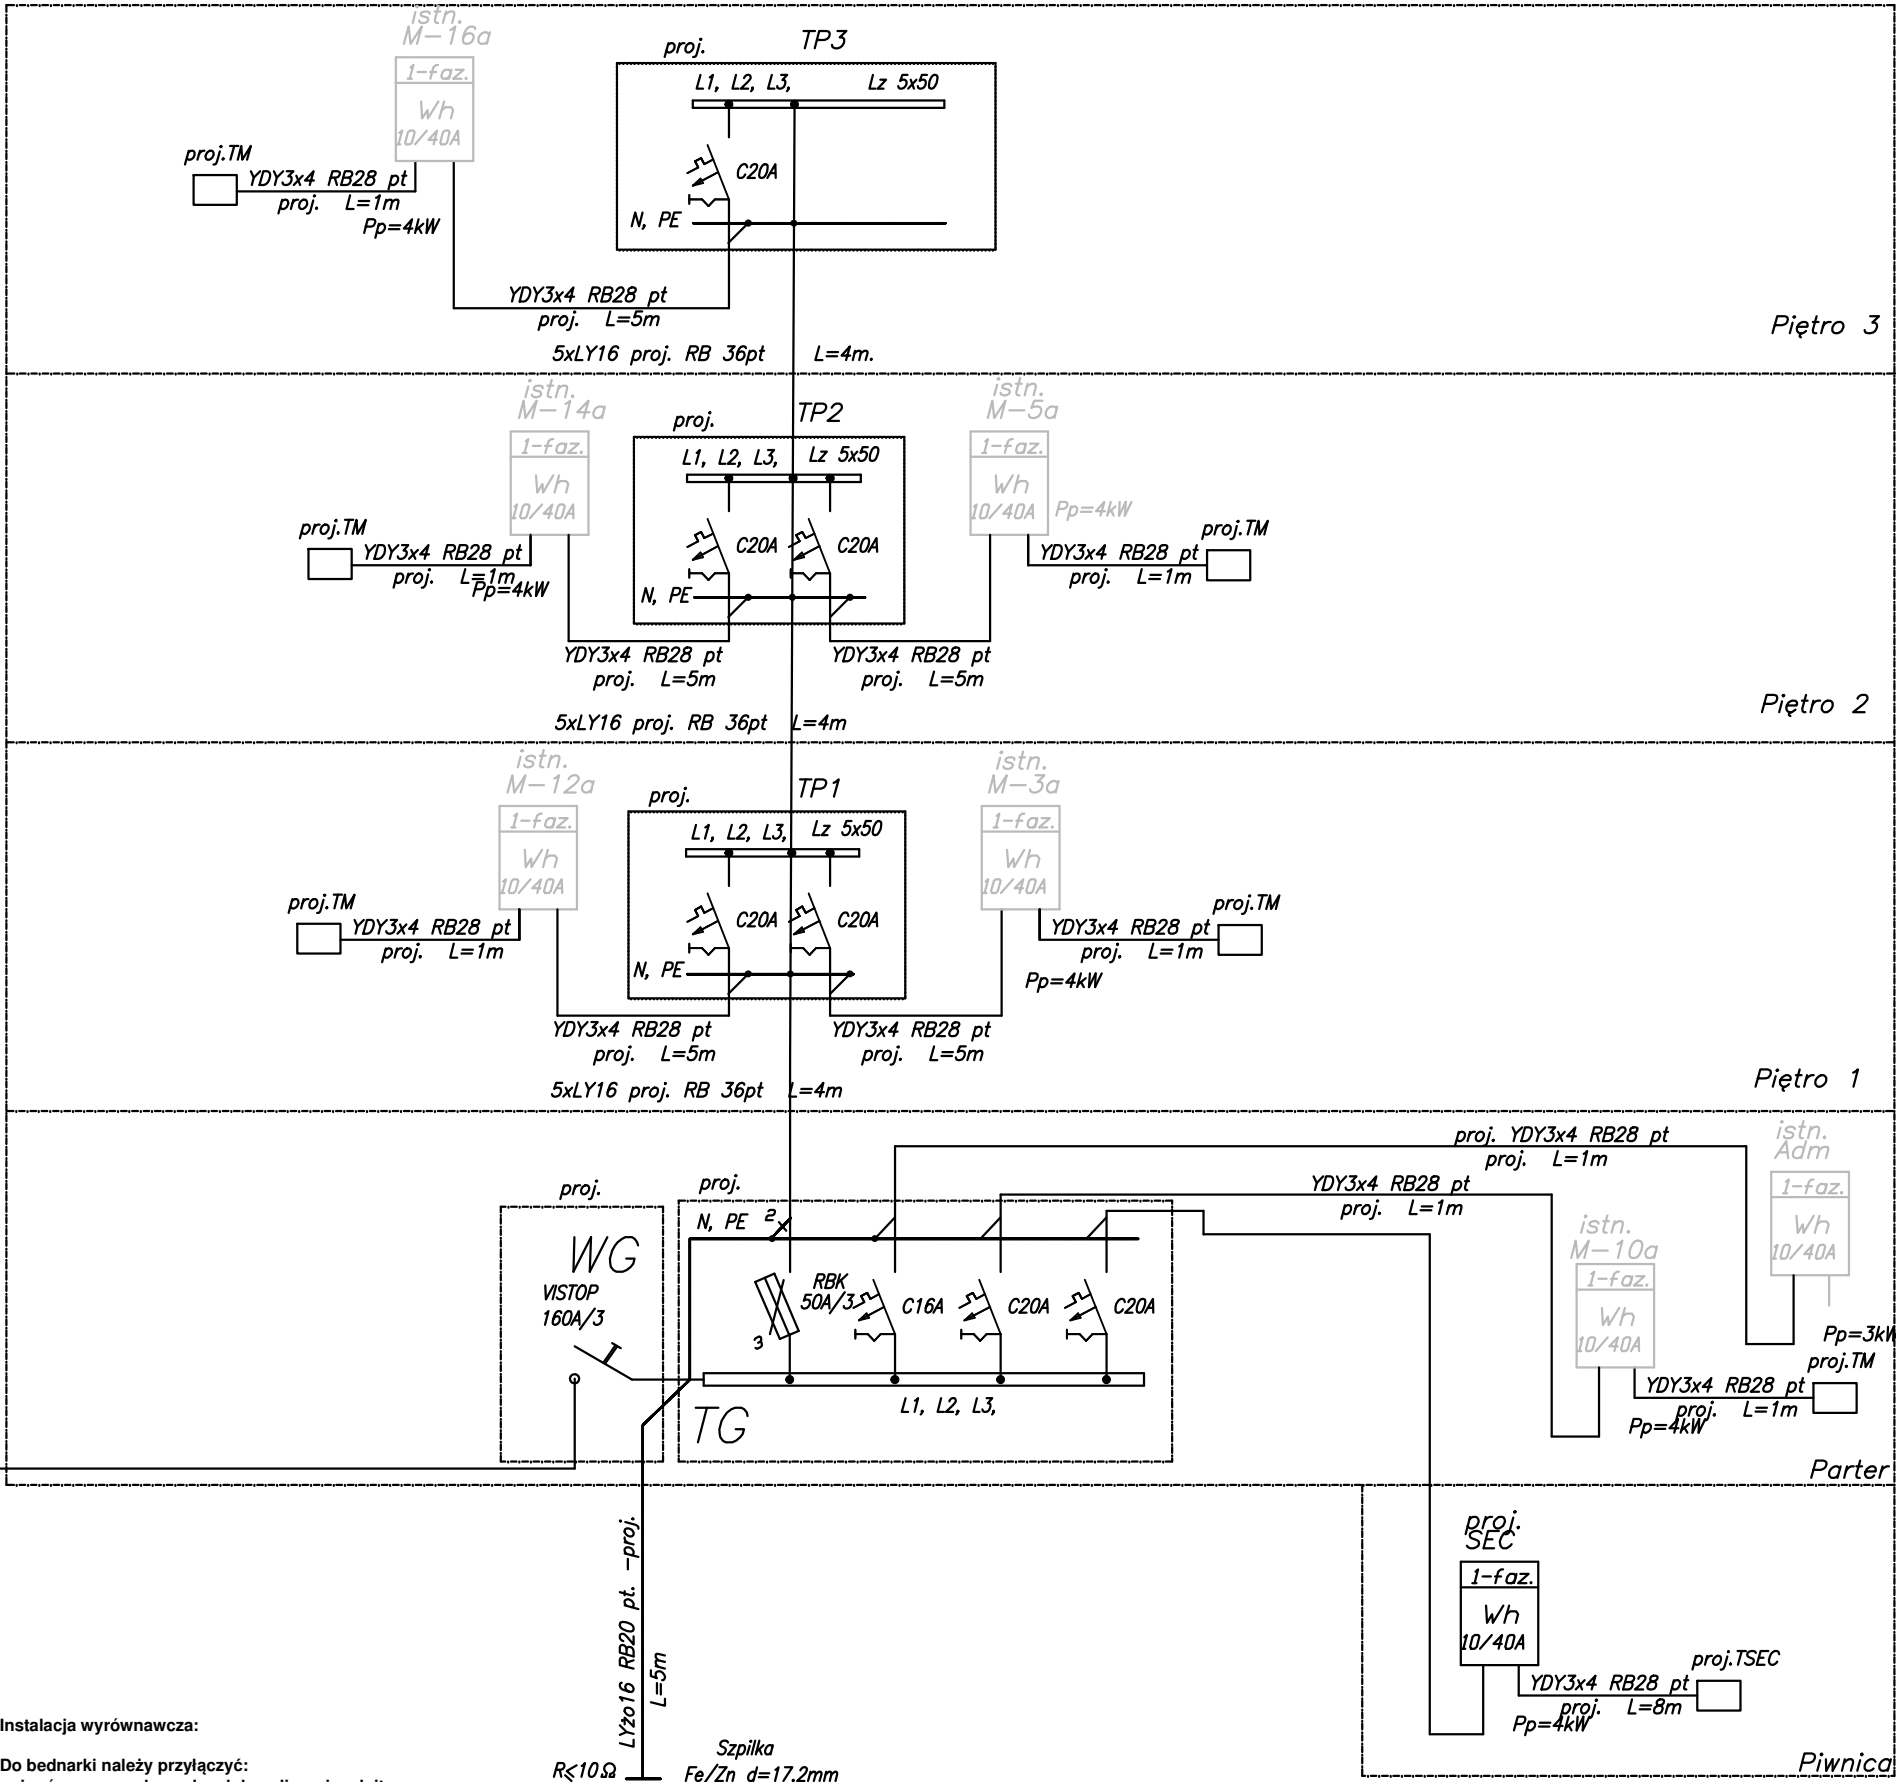

KLATKA PIŁSUDSKIEGO 19 Wejście od Piłsudskiego



Instalacja wyrównawcza:

Do bednarki należy przyłączyć:
- pionów gazowych, wodnych kanalizacyjnych itp.
Połączenia te należy wykonać z bednarką z wykorzystaniem drutu DYżo lub linki LYżo min 6mm2.

Rezystancja uziemienia R<10om



ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cbq.pl

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Nazwa inwestycji: Docieplenie wraz z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna w Szczecinie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 Oficyna, działka 20/11, 81, 70-460 Szczecin, obręb 1025, j. ew. 326201_1 Śródmieście 25.

Projektant: mgr inż. Patryk Dominiak
upr nr. ZAP/0107/POOE/12, spec. elektr.
upr nr. ZAP/0223/POOT/10, spec. telekom.

Sprawdził: mgr inż. Piotr Markowski
upr nr. ZAP/0218/POOE/11, spec. elektr.
mgr inż. Paweł Markowski
upr nr. ZAP/0061/POOT/09, spec. telekom.

Tytuł rysunku: Schemat zasilania

Stadium: Projekt budowlany

Branda: ELEKTRYCZNA
TELETECHNICZNA

Data: Luty 2018

Skala: 1:100

Nr Rys.: E9

Uwaga!

1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!

2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.

3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.

4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.