
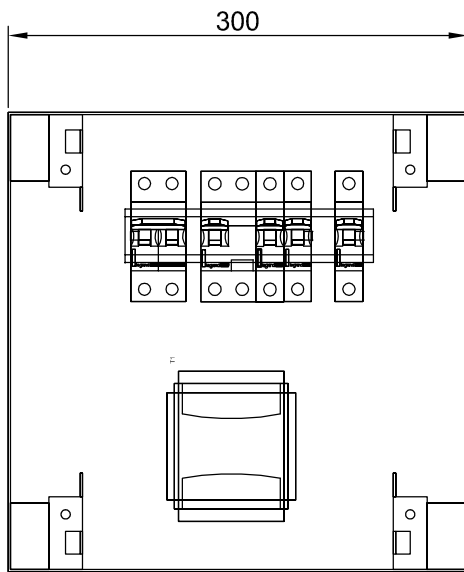


Zabezpieczenie obwodów Administracyjnych w Zestawach licznikowych ZL-X.L

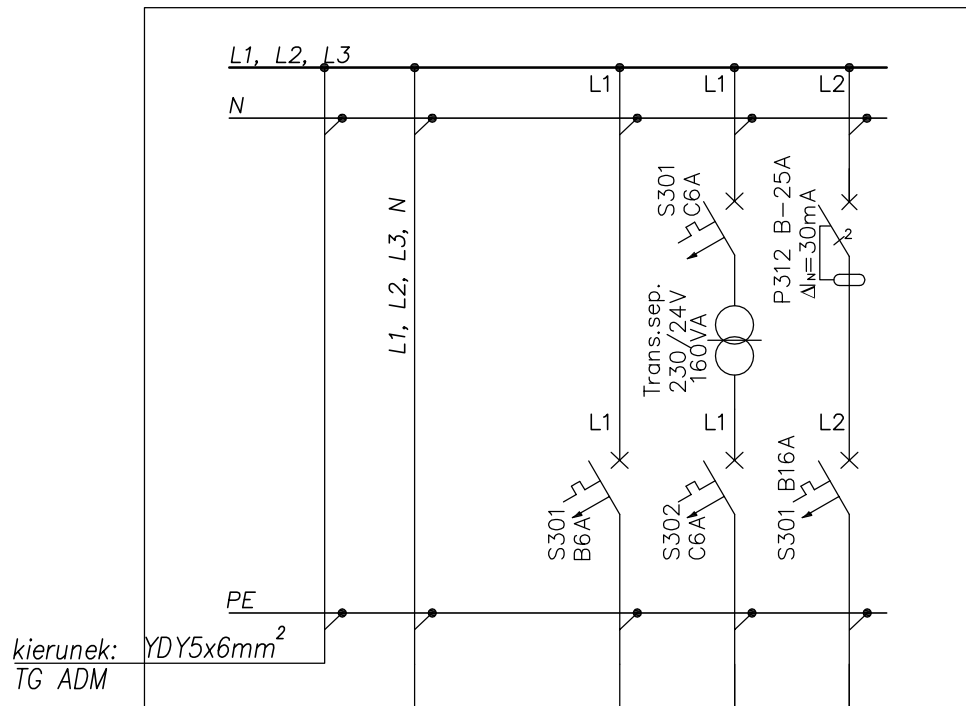

do ośw. komunikacji dla
strony prawej ZL.X.P
YDYpzo 5x6mm²
I_{ad}=16A l=30m

Ośw. komunikacja
lewa strona
YDYpzo 3x1,5mm²
I_{ad}=16A l=5m

Oświetlenie w
sanitariatach
YDYp 3x1,5mm²
I_{ad}=16A l=20m

Gniazda wtykowe
w łazience
YDYp 3x2,5mm²
I_{ad}=23A l=15m

| | | |
|-------|-------|-------|
| 0,2kW | 0,2kW | 2,0kW |
|-------|-------|-------|

Uwagi:

1. Wyposażenie jak na schemacie w szynie TH35.
2. Lokalizacja zabezpieczeń w każdym zestawie licznikowym ZL.X.L.

ZL- zestaw licznikowy

X - oznacza dane piętro 1, 2, 3, 4.

L - Strona lewa lokalizacji zestawu licznikowego

ELES PROJEKT ŁUKASZ STAWIREJ
UL. KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 3/33
71-437 SZCZECIN

| | | |
|------------|---|--|
| INWESTYCJA | REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM | |
| ADRES | UL. KOMUNY PARYSKIEJ 2/3 W SZCZECINIE | |
| INWESTOR | ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W SZCZECINIE UL. MARIACKA 25, 70-546 SZCZECIN | |
| BRANŻA | Elektryczna | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Jerzy Mizgiert upr. nr 52/Sz/76 | |
| SPRAWDZIŁ | mgr Inż. Waldemar Kosłba upr. nr ZAP/0067/POOE/07 | |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Łukasz Stawirej | |

Schemat ideowy zabez. ADM w ZL.X.L

| | | | | |
|------|---------|--|---------|---|
| DATA | 10/2009 | | SCH NR: | 3 |
|------|---------|--|---------|---|