

GLSERWIS Grzegorz Lizakowski ul. Zakole 61/2 Szczecin	Protokół Nr OI/3/43/2011 z oględzin instalacji elektrycznych kwiecień 2011 r.
Zleceniodawca: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25 30-014-2011	
Objekt: Budynek mieszkalny, ul. Szarotki 12 oficyna, Szczecin	
Układ sieciowy TN-C-S napięcie fazowe 230 V napięcie probiercze 500V	
Podstawa prawna: wieloarkuszowa norma PN IEC-60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.	
Termin następnego przeglądu: kwiecień 2016 r. 30-014-2016	

TABELA WYNIKÓW

Objekt podlegający oględzinom	Ocena instalacji w mieszkaniach i lokalach użytkowych				Ocena instalacji na klatkach schodowych, piwnicach oraz wc poza lokalem		Ocena instalacji WLZ				Ocena instalacji piorunochronnej		Uwagi
	Stan techniczny w mieszkaniach i lokalach użytkowych (tablice rozdzielnic i licznikowe)	Stan techniczny włączników i różnicowoprądowych	Stan techniczny instalacji, gniazd wtykowych, włączników i oświetli.	Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych	Stan techniczny instalacji, łączników oświetli., opraw oświetleniowych	Stan techniczny urządzeń zabezpieczających (bezp top. i bezpr. i bezpr. cewopr.)	Stan techniczny tablic głównych, piętrowych, administracyjnych, licznikowych	Stan techniczny wkładki towarzyszącej, wyłączników nadprądowych	Ciągłość przewodów ochronnych i wyrównawczych	Oględziny części nadziemnej	Sprawdzenie części nadziemnej		
Wewnętrzna linia zasilająca					pozytywna		negatywna	pozytywna	pozytywna				
Klatka schodowa, korytarz, strych, WC na klatce schodowej					pozytywna	pozytywna							
Instalacja piorunochronna										brak			
Mieszkanie nr 10	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna									
Mieszkanie nr 11													brak możliwości oceny stanu instalacji

Mieszkanie nr 13																						brak możliwości oceny stanu in- stalacji
Mieszkanie nr 14																						brak możliwości oceny stanu in- stalacji
Mieszkanie nr 15	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	
Mieszkanie nr 16																						brak możliwości oceny stanu in- stalacji
Mieszkanie nr 17																						brak możliwości oceny stanu in- stalacji
Mieszkanie nr 18	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	
Mieszkanie nr 19	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	
Mieszkanie nr 20	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	
Mieszkanie nr 21	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	pozytywna	

Załączniki- protokoły: PZ/3/43/2011; RI/3/43/2011; PR/3/43/2011; schemat jednokreskowy

Ogłędziny przeprowadził:

G L S E R W I S
Grzegorz Lizakowski
Szczecin, ul. Zakole 61/2
www.glservis.pl


Grzegorz Lizakowski
upr. E/0579/0887/09 Dyplom 0887/09
NIP 851-276-95-93, REGON 1420576656

Protokół sprawdził:

Janusz Deglecki
upr. 77/03-D1; 286/03-E1

GRZEGORZ LECH
UPR: SEP/E/1464/087/08

Analiza mikrokolny ul. Szostkai 12 oficyo
 Schemat strukturalny zasilania (wz)

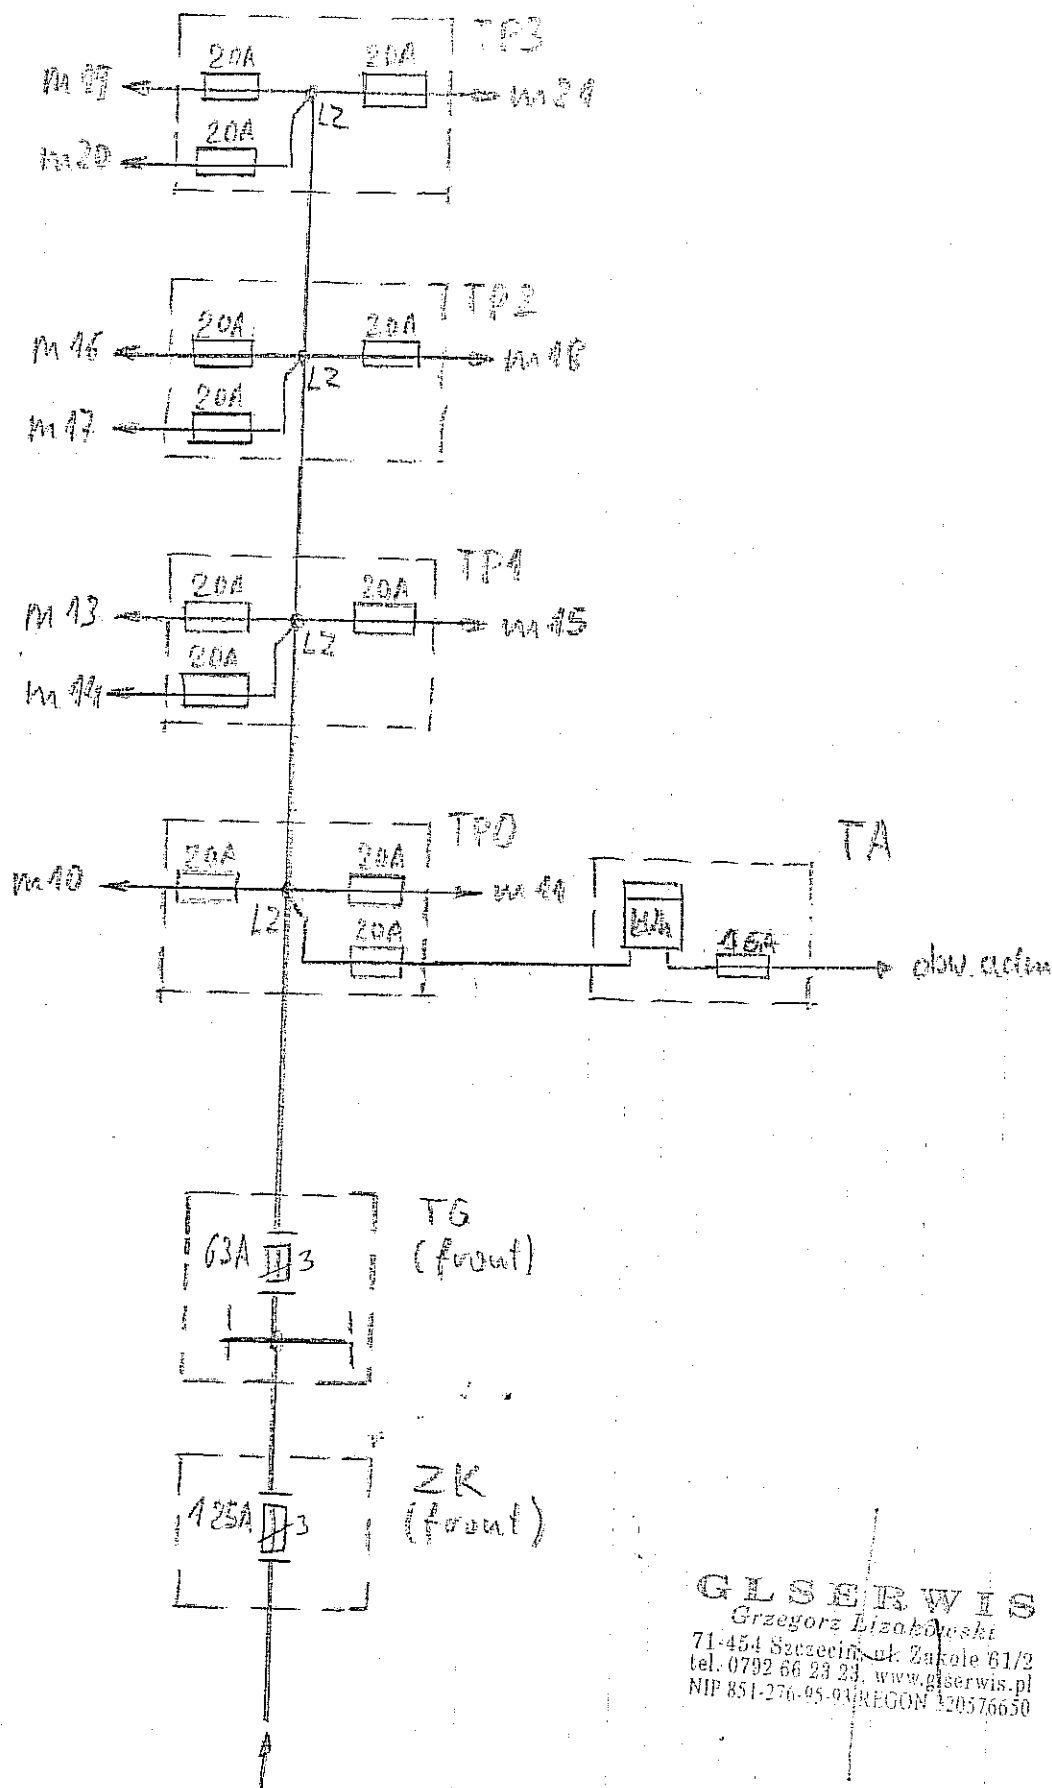

Ukłoa sieci TN-C-S
 Wz - pion - 4x AL352
 Wz mikrokolniare 2x AL62

GLSERWIS
 Grzegorz Lisakowski
 71-454 Szczecin, ul. Zakole 61/2
 tel. 0792 66 23 23, www.glservis.pl
 NIP 851-276-95-93 REGON 120576650