


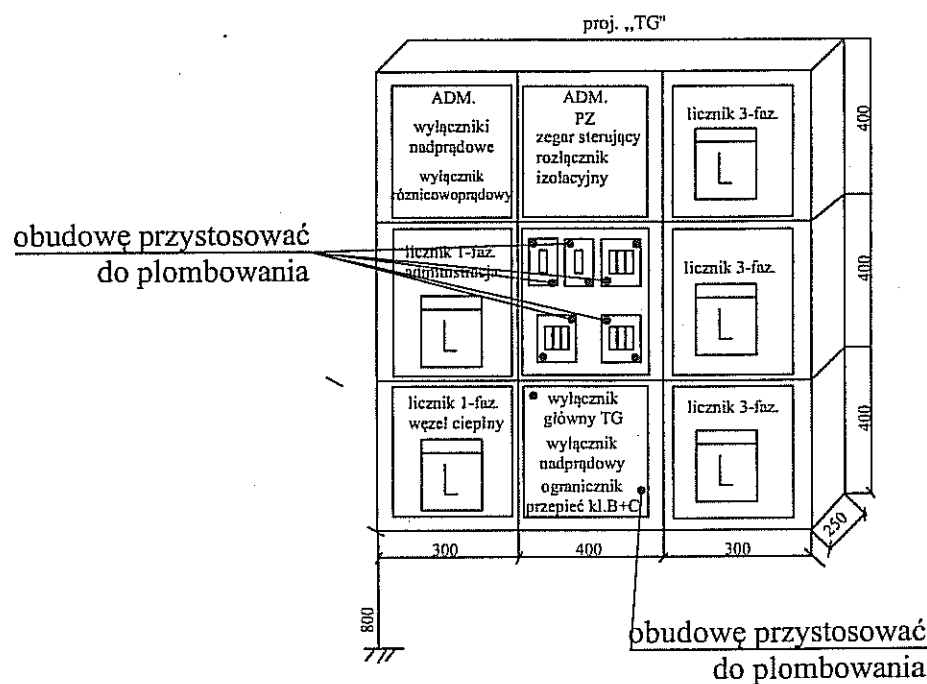


UWAGA:


Zabezpieczenie różnicowoprądowe $I_{\Delta n} = 30\text{mA}$ i przepięciowe montować w szafce tablicy rozdzielczej budynku.

np. 99/104 - dł. trasy kabla/dł. kabla

LEGENDA

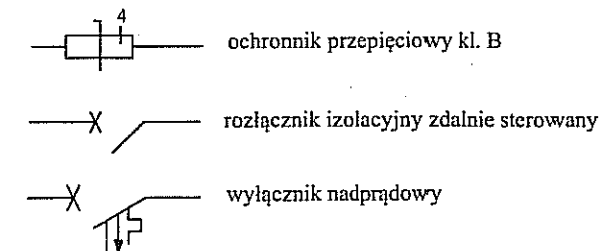


proj. SK4
w zamian za istn. złącze ZK-1 nr 22313
wg odrębnego opracowania
ENEA Operator
(zgodnie z wp 41454/2017/OD3/ZR1)

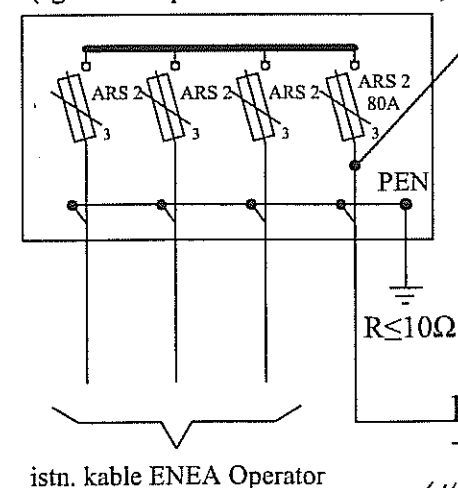

istn. kable ENEA Operator

proj. TG
obudowę przystosować do plombowania

granica stron

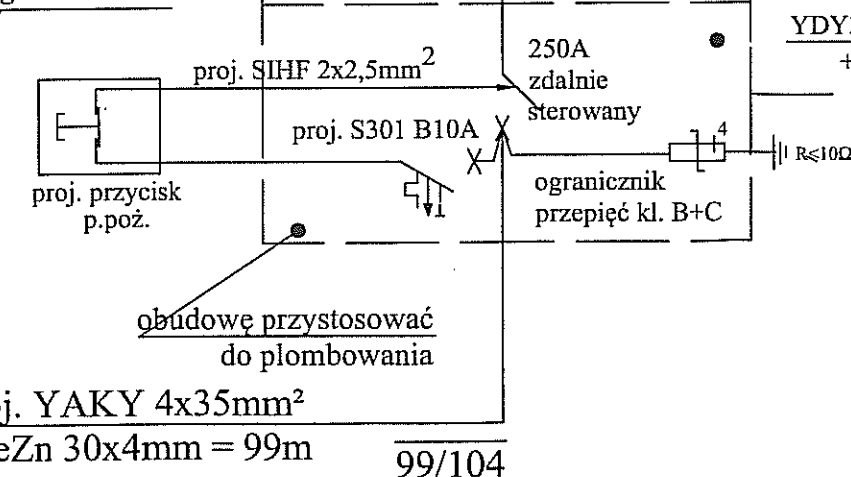

proj. YAKY 4x35mm²
+FeZn 30x4mm = 99m
99/104

WL2 zgodnie z projektem
do obrotu talmonowskiego lub
innych obrotów talmonowskich

SCHEMAT IDEOWY:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY $I_{\Delta n} 30\text{mA}$
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Schemat niniejszy został sprawdzony zgodnie z Rozporządzeniem
Min. Gospodarki i Pracy z dn. 20.12.2004r. oraz innymi
dotyczącymi aktami prawnymi w projektowanym zakresie pod
względem zgodności z warunkami przyłączenia znak
41454/2017/OD3/ZR1

z dnia 20.11.2017 do układu pomiarowo-
rozliczeniowego włącznie.

Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności warunków przyłączenia
Sprawdzenie przedłuża się na podstawie pisma

znak... do dnia...
Szczecin, dnia 22.12.2017

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI ENEA S.A. Szczecin
REJON DYSTRYBUCJI SZCZECIN

Specjalista do pomiarów
Jerzy Jęssa

Główny projektant:		PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14	
Nazwa obiektu:		DOCIEPLENIE BUDYNKU, WYKON. IZOLACJI PRZECIWWILGOC., WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN., REMONT POMIĘ SZCZECIN, WĘZŁA CIEPLNEGO, INST. C.O., Z.W., C.W.U. W BUDYNKU USŁUGOWYM	
Adres:		70-444 SZCZECIN, UL. MAZURSKA 19A, OFICyna (DZIAŁKA NR 2/15, 2/36, 2/60, 2/61; OBRĘB 1025)	
Inwestor:		Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez ZIBiLK 70-546 Szczecin, ul. Mariacka 25	
Tytuł rysunku:		Schemat ideowy 0,4 kV - WLZ	
Projektował:		JAN KUBICKI	4B/Sz/76
Opracował:			
Sprawdził:		mgr inż. MAREK KUBICKI	ZAP/0123/P00E/13
Branża:		ELEKTRYCZNA	
Skala:			
Data:		12.2017	
Faza:		PW	
Nr rys.:		2.	